Informace ke kanalizaci v naší obci

Vážení občané,
dne 3. 12. 2015 byla zkolaudována stavba „Povodí Ondřejnice – odkanalizování obcí Fryčovice a Hukvaldy“. Pro připomenutí – Vláda ČR se zavázala, že sídla nad 2 000 obyvatel budou odkanalizována. Z důvodu zvýšení šancí na získání dotací z fondů Evropské unie bylo rozhodnuto, že žadatelem o dotaci bude Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice. Obec Hukvaldy je členem výše jmenovaného sdružení již od roku 1992. Projektové práce na této stavbě začaly v roce 2007. V roce 2008 bylo vydáno stavební povolení a po získání dotací se začalo v roce 2013 s realizací celého projektu.
K dnešnímu dni můžeme konstatovat, že máme v rámci celé stavby postaveno přes 34 km kanalizace v celkové hodnotě blížící se 215 000 000,- Kč bez DPH.
Z předchozích řádků je zřejmé, o jak náročnou stavbu se po všech stránkách jedná.

Legislativa
Budování a provozování kanalizační sítě je vázáno mnoha zákony, směrnicemi a normami. Dle platné legislativy v oblasti životního prostředí je důležitým východiskem ustanovení, že každý, kdo produkuje odpadní vody, musí zajistit jejich likvidaci v souladu se zákonem. Tento požadavek se týká jak jednotlivých domácností, tak podnikatelských subjektů a obcí. Provozovatelem splaškové kanalizace v naší obci bude Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, předsedou sdružení je starosta obce Stará Ves nad Ondřejnicí Ing. Dalibor Dvořák, osobou odpovědnou za provozování bude jmenován Tomáš Daněk, který má požadovanou kvalifikaci a již tuto funkci vykonává v obci Stará Ves nad Ondřejnicí.

Následující text se týká občanů (majitelů nemovitostí), ke kterým byla přivedena kanalizační přípojka.
Každý občan je povinen napojit se na dostavěnou a zkolaudovanou kanalizaci, pokud je to technicky možné, a to v souladu se zákonem 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění (§3, odstavec 8).
Po ukončení výstavby splaškové kanalizace bude dříve vybudovaná kanalizace sloužit pouze pro potřebu odvádění dešťových vod. Proto je nutné, aby se občané na novou kanalizaci napojili. Zároveň je před samotným napojením přípojky splaškové kanalizace nutná likvidace septiku (žumpy), resp. se v těchto zařízeních nesmí odpadní voda kumulovat a dále převádět. Toto opatření má oporu v zákoně:

„V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod (v našem případě ČOV Brušperk), není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vodu přes septiky ani přes žumpy“ (zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění § 18, odstavec 3).

Každý občan, který se bude napojovat na novou splaškovou kanalizaci, musí podepsat následující dokumenty:

- Smlouvu o odvádění splaškových vod kanalizací
- Obchodní podmínky, které upravují práva a povinnosti občanů jako odběratelů a práva a povinnosti sdružení jako dodavatele výše uvedené služby. V těchto obchodních podmínkách jsou mimo jiné bližší podrobnosti o tvorbě ceny stočného a jejího zveřejňování.

Cena stočného pro rok 2016 byla stanovena na částku 35,96 Kč/m^3 včetně DPH.

Je nutné upozornit na odstavec 4.7 v obchodních podmínkách:

Odběratel nesmí splaškovou kanalizací odvádět vodu z jiných zdrojů než z vodovodu pro veřejnou potřebu. Taktéž se nesmí touto kanalizací odvádět voda dešťová, tudíž je nepřípustné napojení okapů na tuto kanalizaci.

Podklady pro povolení stavby
Veřejná část splaškové kanalizace byla zkolaudována ke dni 3. 12. 2015, součástí veřejné části, na kterou bylo vydáno samostatné stavební povolení, jsou i veřejné části kanalizačních přípojek, tj.

části přípojek odbočujících z hlavního kanalizačního řádu po revizní přípojkovou šachtici nebo část potrubí, které je vytaženo z šachtice DN 1000 k hranici pozemku.

Kolaudační rozhodnutí je uveřejněno na úřední desce obce a na webových stránkách obce.

Od uveřejnění kolaudačního rozhodnutí je možno připojovat jednotlivé nemovitosti na splaškovou kanalizaci. Nemovitosti budou napojovány přes neveřejné části kanalizačních přípojek, což znamená domovní část přípojky od revizní přípojkové šachtice nebo části potrubí vytaženého z šachtice DN 1000 nebo DN 600 po připojenou nemovitost.
Rada obce na svém jednání rozhodla, že na základě zplnomocnění vlastníka nemovitosti vyřídí všem vlastníkům připojovaných nemovitostí územní souhlas včetně ohlášení stavby.
Tento proces započal v minulých měsících, a v současné době probíhá. Vzhledem k množství projednávaných přípojek bude územní souhlas vydáván postupně pro větší skupiny přípojek. K územnímu souhlasu bude připojen seznam povolených přípojek. Vše bude zveřejněno na úřední desce obce a na webových stránkách obce. Pokud se majitel v tomto seznamu najde, může zahájit realizaci přípojky. **Předpokládáme, že územní souhlas pro první skupinu přípojek bude vydán v polovině měsíce února 2016.** Další skupiny přípojek budou odsouhlaseny nejpozději do konce března 2016.

Přípojka, pro kterou bude vydán územní souhlas, může být realizována.
Majitel nemovitosti by se měl před realizací seznámit se smlouvou a obchodními podmínkami. Po realizaci přípojky a před samotným záhozem je zapotřebí vyzvat pověřeného pracovníka obce ke kontrole přípojky, zároveň celý průběh neveřejné části přípojky stavebník nafotí tak, aby bylo zřejmé co do kanalizace bude napojovat. Je nutné, aby na kanalizaci byly napojeny všechny zdroje související s odváděním splaškových vod (koupelny, kuchyně, záchody). Tato kontrola je nutná i proto, aby do kanalizace nebyly napojovány dešťové vody například z okapů. Při zjištění takového napojení nebude nemovitost napojena na kanalizaci. Odpadní vody jsou totiž při vstupu do kanalizace obce Fryčovice i města Brušperk (a následně na ČOV Brušperk) měřeny (prostřednictvím měrného žlabu) a každé proteklé množství je následně Sdružení fakturováno. I z tohoto důvodu není napojení dešťových vod možné.
Smlouva o odvádění odpadních vod musí být uzavřena neprodleně po samotném napojení a provedené kontrole.
Územní souhlas pro kanalizační přípojky platí 2 roky od jeho vydání.

Technické údaje pro realizaci kanalizační přípojky
Na hranici veřejné a soukromé části je osazena revizní přípojková šachta DN 400. Tato šachta je osazena na straně přítoku z nemovitosti hrdlovým spojem DN 150, proto je nutné v tomto profilu provést i samotnou přípojku, a to i z důvodu menšího rizika zanášení přípojky. Menší profil přípojky je nepřípustný. V případě, že přípojka není ukončena revizní šachtou DN 400, je ukončena přímo v revizní šachtě DN 1000 nebo DN 600 a směrem k nemovitosti je vyvedena odbočka DN 150 ukončená zátkou. Po odstranění zátky je pak možno napojit se jako v případě revizní domovní šachty.
Doporučeným potrubím je potrubí KG 150 SN 8 (případně SN 4), na toto potrubí existuje řada přechodových kusů, tvarových kusů i čistících kusů. Potrubí je dodáváno v různých délkách od 0,5 do 6 metrů.
Minimální spád přípojky je 2%, maximální spád je 40% dle průměru potrubí. Ochranné pásmo přípojky je 0,75m od osy potrubí na obě strany. Zde nesmí být území zastavěná ani osázená stromy. Je tak vytyčeno pro případnou opravu přípojky. Zároveň platí prostorová norma 73 60 05, která uvádí nejmenší vodorovné vzdálenosti mezi rovnoběžnými sítěmi a svislé vzdálenosti mezi vzájemně se křižujícími sítěmi. Před samotnou realizací přípojky doporučuji všem, aby si ověřili vedení ostatních sítí (telefon, RWE, ČEZ, SmVaK), aby při výkopech nedošlo k jejich poškození. Předejdete tak zbytečným problémům a dalším finančním nákladům.
Je doporučeno, aby přípojka delší než 30 metrů byla na trase osazena revizní čistící šachtou. Tato vzdálenost je zvolena proto, aby mohlo být umožněno bezproblémové čištění delších kanalizačních přípojek.

Přípojku je nutno uložit do pískového lože a obsypat v doporučené výšce štěrkopískem, struskou nebo jiným zdravotně nezávadným materiálem.
Před samotným záhozem bude provedena kontrola pověřeným pracovníkem a zároveň bude stavebník požádán o předložení fotodokumentace celé domovní splaškové přípojky.

Vzorové napojení splaškové kanalizační přípojky do potrubí nové kanalizační stoky

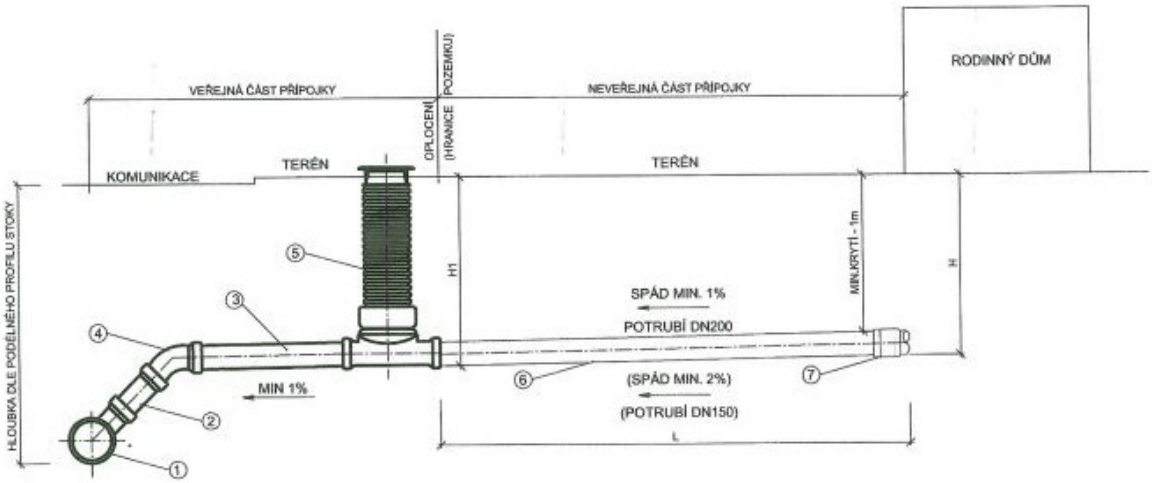

VEŘEJNÁ ČÁST PŘÍPOJKY

1 - HLAVNÍ KANALIZAČNÍ STOKA (O VNITŘNÍM PRŮMĚRU 250mm NEBO 300mm z PP)
2 - HRDLOVÁ ODBOČKA O VNITŘNÍM PRŮMĚRU 200mm (PVC NEBO PP)
3 - POTRUBÍ HRDLOVÉ O VNITŘNÍM PRŮMĚRU 200mm (PVC NEBO PP)
4 - KOLENO HRDLOVÉ O VNITŘNÍM PRŮMĚRU 200mm (PVC NEBO PP)
5 - REVIZNÍ PŘÍPOJKOVÁ PP ŠACHTA O VNITŘNÍM PRŮMĚRU 315mm (POUŽITÍ ŠACHTY JEN DO HLOUBKY 2,5m POD TERÉNEM)

NEVEŘEJNÁ ČÁST PŘÍPOJKY

6 - POTRUBÍ HRDLOVÉ O VNITŘNÍM PRŮMĚRU 150mm (MATERIÁL PVC NEBO PP)
7 - PŘECHODOVÝ KUS (NAPŘ.SPOJKY FLEX-SEAL) DLE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ (NAPOJENÍ DOMOVNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - WC,UMYVADLA,VANY)

PŘIPOJENÍ NEVEŘEJNÉ ČÁSTI PŘÍPOJKY DO ŠACHTY JE MOŽNÉ PŘÍMO POTRUBÍM DN200 (PVC NEBO PP), PŘI POUŽITÍ JINÉHO PRŮMĚRU POTRUBÍ JE NUTNÉ POUŽÍT PŘED NAPOJENÍM DO ŠACHTY TVAROVKU (NAPŘ.REDUKCI)

POZNÁMKY

1. DO NEVEŘEJNÉ ČÁSTI SPLAŠKOVÉ PŘÍPOJKY NESMÍ BÝT NAPOJENA DEŠŤOVÁ KANALIZACE Z DEŠŤOVÝCH SVODŮ !!!
2. NEVEŘEJNÁ ČÁST PŘÍPOJKY NEMŮŽE BÝT NAPOJENA NA ODTOK ZE STÁVAJÍCÍHO SEPTIKU !!!
3. PŘÍPOJKA O VNITŘNÍM PRŮMĚRU 200mm MŮŽE MÍT SPÁD 1%.(tj. 1cm na 1m délky)
4. PŘÍPOJKA MŮŽE MÍT MAXIMÁLNÍ SPÁD 40% (tj. 40 cm na 1 m délky)

PŘÍKLAD NAPOJENÍ NEVEŘEJNÉ ČÁSTI PŘÍPOJKY:

DÉLKA SPLAŠKOVÉ PŘÍPOJKY	L = 10m
VNITŘNÍ PRŮMĚR PŘÍPOJKY	DN150
HLOUBKA NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ KANALIZACI	H = 1m
SPÁD PŘÍPOJKY DN150	MIN. 2% (tj.2cm na 1m délky)
MIN. HLOUBKA NAPOJENÍ NA VEŘEJNOU ČÁST PŘÍPOJKY	H1= 1,2m